

肝炎ウイルス検診報告書のお知らせ(新規)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
これまで、肝炎ウイルス検診の検査結果につきましては、フリーの『検査報告書』に印字してご報告しておりましたが、このたび、新たに専用報告書を作成しましたので、ご案内いたします。
引き続き、先生方のご要望にお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成26年 10月 1日(水) ご報告分より

■変更内容

現

新

項目名	検査結果	基準値	単位	外
HBs抗原[CLIA]	0.05未満	0.05 未満	IU/mL	
HBs抗原判定	陰性	陰性		
HCV抗体の検出判定	2.57↑	1.00未満	S/CO	
HCV抗体検査判定	陽性	陰性		
HCV抗体検査判定力価	1.2↑	1.0 未満	COI	1
HCV RNA定量*7*	検出せず	参考基準値参照	Log IU/mL	1
HCV判定区分	③			1

【コメント】
A:再検査みです。
【参考基準値】
【HCV RNA定量*7*】検査結果の表示パターン (4種)
A「検出せず」…ウイルスは検出されませんでした
B「1.2未満」…極めて少ないウイルスが存在します
C「1.2~7.8」…ウイルスが存在します (検出力値は5.0以上)
D「7.8以上」…測定上限を超える量のウイルスが存在します



項目名	検査結果	基準値	単位	外
HBs抗原[CLIA]	0.05未満	0.05 未満	IU/mL	
HBs抗原判定	陰性	陰性		
HCV抗体の検出判定	2.57↑	1.00未満	S/CO	
HCV抗体検査判定	陽性	陰性		
HCV抗体検査判定力価	1.2↑	1.0 未満	COI	1
HCV RNA定量*7*	検出せず	参考基準値参照	Log IU/mL	1
HCV判定区分	③			1

【コメント】
A:再検査みです。
【参考基準値】
【HCV RNA定量*7*】検査結果の表示パターン (4種)
「検出せず」…ウイルスは検出されませんでした
「1.2未満」…極めて少ないウイルスが存在します
「1.2~7.8」…ウイルスが存在します (検出力値は5.0以上)
「7.8以上」…測定上限を超える量のウイルスが存在します

C型肝炎ウイルス検査の指針

```

    graph TD
      A[HCV抗体検査] --> B1[高力性]
      A --> B2[低・中力性]
      A --> B3[陰性]
      B1 --> C1[HCV-RNA定量リアルタイムPCR]
      B2 --> C2[HCV-RNA定性]
      B3 --> C3[HCV抗体の検出(省略可能)]
      C1 --> D1[陽性]
      C1 --> D2[陰性]
      C2 --> D3[陽性]
      C2 --> D4[陰性]
      D1 --> E1[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が高い]
      D2 --> E2[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が低い]
      D3 --> E3[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が高い]
      D4 --> E4[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が低い]
      E1 --> F1[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が高い]
      E2 --> F2[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が低い]
      E3 --> F3[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が高い]
      E4 --> F4[現在C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している可能性が低い]
  
```

※肝炎ウイルス検診報告書には、検診の種類、検査の進み具合にもよりますが、最大で以下の4項目が印字されます。

- ・HBs抗原[CLIA]
- ・HCV抗体検査
- ・HCV抗体の検出
- ・HCV RNA定量[リアルタイムPCR]

※裏面をご参照願います。

肝炎ウイルス検診報告書 印字見本 (A5サイズ)

肝炎ウイルス検診 報告書

発行日

ア-ウ-

1


437 999999-05 住所
 氏名 テスト カン 様 施設名 テスト施設 様
 備考 診療科
 カルテ番号 病棟
 受付番号 01-701019501 受付日 14年10月 1日 提出医
 採取日 14年10月 1日 報告日 14年10月 2日

項目名	検査結果	コメント	基準値	単位	外
HBs抗原[CLIA]	0.05未満		0.05 未満	IU/mL	
HBs抗原判定	陰性		陰性		
HCV抗体の検出判定	2.57 ↑ 陽性		1.00未満 陰性	S/CO	
HCV抗体検査判定	1.2 ↑ A 陽性		1.0 未満 陰性	COI	1
力価	低力価				1
HCV RNA定量リアルタイムPCR	検出せず		参考基準値参照	Log IU/mL	1
HCV判定区分	③				

[コメント]
 A:再検済みです。
 [参考基準値]
 『HCV RNA定量リアルタイムPCR』検査結果の表示パターン (4種)
 「検出せず」・・・ウイルスは検出されませんでした
 「1.2 未満」・・・極めて少ないウイルスが存在します
 「1.2~7.8」・・・ウイルスが存在します (高ウイルス量は5.0以上)
 「7.8 以上」・・・測定上限を超える量のウイルスが存在します

HCV判定区分の結果内容をフローチャートで確認できるようになりました。

C型肝炎ウイルス検査の指針のフローチャートを掲載しました。

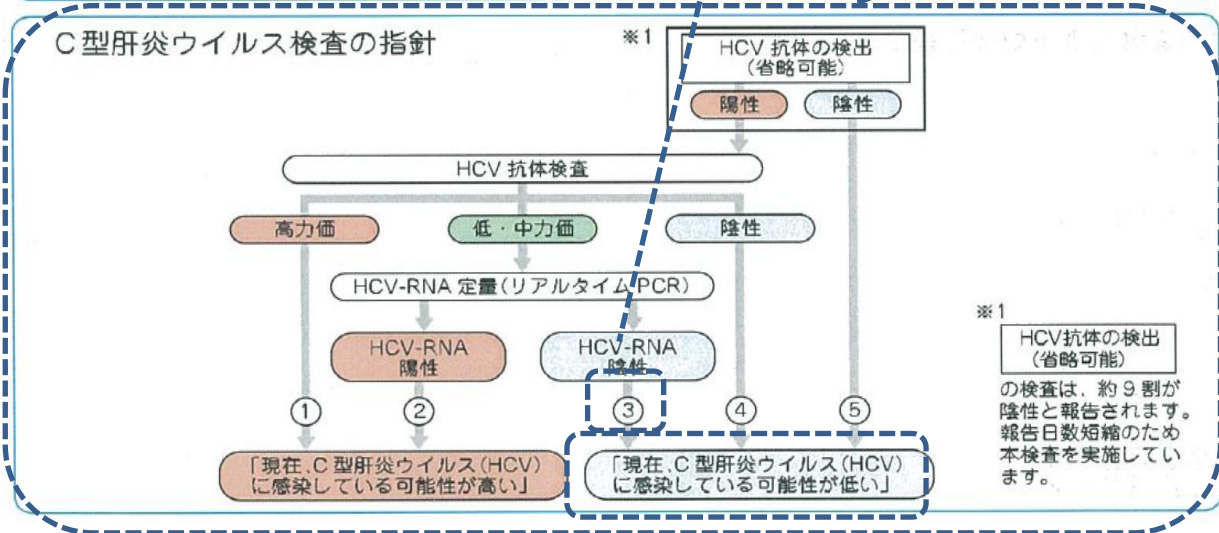

広島市医師会 検査責任者 亀石 猛
 臨床検査センター

1. (株) エスアールエル 2. その他